

SUMÁRIO

Tanque superior de lubrificação	02
Gerador	03
Tanque ar/óleo cabeçote kaplan	04
Tanque ar/óleo	05
Tanque ar	06
Tanque inferior lubrificação	07
Tanque Lubrificação RV	08
Ventilador sala ventilação	09
Reservatório d'água ETA	10
Floco decantador ETA	11
Filtro FAR	12
Reservatório d'água resfriamento UG's	13
Central óleo lubrificação	14
Central hidráulica VT – VTT	15
Tanque ar comprimido regulação	16
Tanque ar comprimido serviço	17
Reservatório óleo lubrificante móvel	18
Caixa d'água sistema resfriamento	19
Reservatório drenagem e esgotamento	20
Estação bombeamento esgoto – EBE	21
Separadora água óleo – Caixa SAO	22
Caixa d'água STP	23
Caixa d'água sede ADM	24
Separadora água óleo – Caixa SAO – Refeitório	25
Estação tratamento efluente - ETE	26
Caixa de passagem cabos eletricidade	27
Caixa d'água prédios de apoio	28
Caixa separadora água óleo – SÃO – Elevação 86	29
Estação tratamento efluente – ETE – ADM	30
Caixa d'água – Portaria	31
Estação tratamento efluente – ETE – Portaria	32

	CADASTRO ESPAÇO CONFINADO UHE JIRAU	GER-FRG-0053-22	
		Revisão	00
		Página	1/1

☒ ATIVO
 ☐ INATIVO
 ☐ DESMOBILIZADO
 ☐ DESCARACTERIZADO

CÓDIGO IDENTIFICAÇÃO	ÁREA
Tanque superior de lubrificação	CFMD / CFME
LOCAL	GEOMETRIA
Elevação 94	10 m³
ABERTURA DE ENTRADA e DIMENSÃO	QUANTIDADE ABERTURA ENTRADA
Retangular - 82X67 cm	01
FORMA DE ACESSO	UTILIZAÇÃO E/OU PRODUTO ARMAZENADO
Horizontal	Óleo hidráulico



PONTO DE BLOQUEIO / RAQUETES




PERIGO EXISTENTE ANTES DA LIBERÇÃO DE ENTRADA

FÍSICO	QUÍMICO	BIOLÓGICO	ERGONÔMICO	ACIDENTES
Ruído	Substâncias, compostos químicos em geral	-----	Levantamento e transporte de peso manual Exigência de postura inadequada	Iluminação inadequada Animais peçonhentos Eletricidade Outras situações que poderão contribuir para a ocorrência de acidente

	CADASTRO ESPAÇO CONFINADO UHE JIRAU	GER-FRG-0053-22	
		Revisão	00
		Página	1/1

☒ ATIVO
 ☐ INATIVO
 ☐ DESMOBILIZADO
 ☐ DESCARACTERIZADO

CÓDIGO IDENTIFICAÇÃO	ÁREA
Gerador	CFMD / CFME
LOCAL	GEOMETRIA
67	225 m³
ABERTURA DE ENTRADA e DIMENSÃO	QUANTIDADE ABERTURA ENTRADA
Cilíndrico-ovóide - 80 Ø cm	01
FORMA DE ACESSO	UTILIZAÇÃO E/OU PRODUTO ARMAZENADO
Vertical	Geração energia elétrica

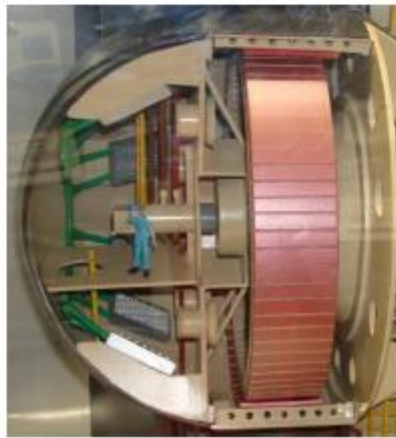

PONTO DE BLOQUEIO / RAQUETES



PERIGO EXISTENTE ANTES DA LIBERÇÃO DE ENTRADA

FÍSICO	QUÍMICO	Biológico	ERGONÔMICO	ACIDENTES
Ruído	Substâncias, compostos químicos em geral	-----	Levantamento e transporte de peso manual	Iluminação inadequada Animais peçonhentos Eletricidade Outras situações que poderão contribuir para a ocorrência de acidente

	CADASTRO ESPAÇO CONFINADO UHE JIRAU		GER-FRG-0053-22
			Revisão 00
			Página 1/1

☒ ATIVO
 ☐ INATIVO
 ☐ DESMOBILIZADO
 ☐ DESCARACTERIZADO

CÓDIGO IDENTIFICAÇÃO	ÁREA
Tanque ar/óleo cabeçote kaplan	CFMD / CFME
LOCAL	GEOMETRIA
Elevação 67 / Elevação 70	1.33 m³
ABERTURA DE ENTRADA e DIMENSÃO	QUANTIDADE ABERTURA ENTRADA
Cilíndrico - 70 Ø cm	01
FORMA DE ACESSO	UTILIZAÇÃO E/OU PRODUTO ARMAZENADO
Vertical	Pressurização ar comprimido / óleo hidráulico



PONTO DE BLOQUEIO / RAQUETES



PERIGO EXISTENTE ANTES DA LIBERÇÃO DE ENTRADA

FÍSICO	QUÍMICO	BIOLÓGICO	ERGONÔMICO	ACIDENTES
Ruído Pressões anormais	Substâncias, compostos químicos em geral	-----	Levantamento e transporte de peso manual	Animais peçonhentos Eletricidade Outras situações que poderão contribuir para a ocorrência de acidente

	CADASTRO ESPAÇO CONFINADO UHE JIRAU	GER-FRG-0053-22	
		Revisão	00
		Página	1/1

☒ ATIVO
 ☐ INATIVO
 ☐ DESMOBILIZADO
 ☐ DESCARACTERIZADO

CÓDIGO IDENTIFICAÇÃO	ÁREA
Tanque ar/óleo	CFMD / CFME
LOCAL	GEOMETRIA
Elevação 67 / Elevação 70	7,5 m³
ABERTURA DE ENTRADA e DIMENSÃO	QUANTIDADE ABERTURA ENTRADA
Cilíndrico - 70 Ø cm	01
FORMA DE ACESSO	UTILIZAÇÃO E/OU PRODUTO ARMAZENADO
Vertical	Pressurização ar comprimido / óleo hidráulico



PONTO DE BLOQUEIO / RAQUETES



PERIGO EXISTENTE ANTES DA LIBERÇÃO DE ENTRADA

FÍSICO	QUÍMICO	Biológico	ERGONÔMICO	ACIDENTES
Ruído Pressões anormais	Substâncias, compostos químicos em geral	-----	Levantamento e transporte de peso manual	Animais peçonhentos Eletricidade Outras situações que poderão contribuir para a ocorrência de acidente

	CADASTRO ESPAÇO CONFINADO UHE JIRAU	GER-FRG-0053-22	
		Revisão	00
		Página	1/1

☒ ATIVO
 ☐ INATIVO
 ☐ DESMOBILIZADO
 ☐ DESCARACTERIZADO

CÓDIGO IDENTIFICAÇÃO	ÁREA
Tanque ar	CFMD / CFME
LOCAL	GEOMETRIA
Elevação 67 / Elevação 70	7,5 m³
ABERTURA DE ENTRADA e DIMENSÃO	QUANTIDADE ABERTURA ENTRADA
Cilíndrico - 70 Ø cm	01
FORMA DE ACESSO	UTILIZAÇÃO E/OU PRODUTO ARMAZENADO
Vertical	Pressurização ar comprimido



PONTO DE BLOQUEIO / RAQUETES



PERIGO EXISTENTE ANTES DA LIBERÇÃO DE ENTRADA

FÍSICO	QUÍMICO	Biológico	ERGONÔMICO	ACIDENTES
Ruído Pressões anormais	-----	-----	Levantamento e transporte de peso manual	Animais peçonhentos Eletricidade Outras situações que poderão contribuir para a ocorrência de acidente

	CADASTRO ESPAÇO CONFINADO UHE JIRAU	GER-FRG-0053-22	
		Revisão	00
		Página	1/1

☒ ATIVO
 ☐ INATIVO
 ☐ DESMOBILIZADO
 ☐ DESCARACTERIZADO

CÓDIGO IDENTIFICAÇÃO	ÁREA
Tanque inferior de lubrificação	CFMD / CFME
LOCAL	GEOMETRIA
Elevação 45 / Elevação 47	18 m³
ABERTURA DE ENTRADA e DIMENSÃO	QUANTIDADE ABERTURA ENTRADA
Retangular - 86X68 cm	01
FORMA DE ACESSO	UTILIZAÇÃO E/OU PRODUTO ARMAZENADO
Horizontal	Óleo hidráulico



PONTO DE BLOQUEIO / RAQUETES



PERIGO EXISTENTE ANTES DA LIBERÇÃO DE ENTRADA

FÍSICO	QUÍMICO	BIOLÓGICO	ERGONÔMICO	ACIDENTES
Ruído	Substâncias, compostos químicos em geral	-----	Levantamento e transporte de peso manual Exigência de postura inadequada	Iluminação inadequada Animais peçonhentos Eletricidade Outras situações que poderão contribuir para a ocorrência de acidente

	CADASTRO ESPAÇO CONFINADO UHE JIRAU	GER-FRG-0053-22	
		Revisão	00
		Página	1/1

☒ ATIVO	☐ INATIVO	☐ DESMOBILIZADO	☐ DESCARACTERIZADO
---	----------------------------------	--	---

CÓDIGO IDENTIFICAÇÃO	ÁREA
Tanque lubrificação RV	CFMD / CFME
LOCAL	GEOMETRIA
Elevação 67 / Elevação 70	12.5 m³
ABERTURA DE ENTRADA e DIMENSÃO	QUANTIDADE ABERTURA ENTRADA
Retangular - 80X66 cm	01
FORMA DE ACESSO	UTILIZAÇÃO E/OU PRODUTO ARMAZENADO
Horizontal	Óleo hidráulico



PONTO DE BLOQUEIO / RAQUETES



PERIGO EXISTENTE ANTES DA LIBERÇÃO DE ENTRADA

FÍSICO	QUÍMICO	BIOLÓGICO	ERGONÔMICO	ACIDENTES
Ruído	Substâncias, compostos químicos em geral	-----	Levantamento e transporte de peso manual Exigência de postura inadequada	Animais peçonhentos Eletricidade Outras situações que poderão contribuir para a ocorrência de acidente

	CADASTRO ESPAÇO CONFINADO UHE JIRAU	GER-FRG-0053-22	
		Revisão	00
		Página	1/1

☒ ATIVO
 ☐ INATIVO
 ☐ DESMOBILIZADO
 ☐ DESCARACTERIZADO

CÓDIGO IDENTIFICAÇÃO	ÁREA
Ventilador mecânico	CFMD / CFME
LOCAL	GEOMETRIA
Central de ventilação – elevação 86	3.15 m³
ABERTURA DE ENTRADA e DIMENSÃO	QUANTIDADE ABERTURA ENTRADA
Retangular - 50X65 cm	01
FORMA DE ACESSO	UTILIZAÇÃO E/OU PRODUTO ARMAZENADO
Horizontal	Ventilação mecânica



PONTO DE BLOQUEIO / RAQUETES




PERIGO EXISTENTE ANTES DA LIBERÇÃO DE ENTRADA

FÍSICO	QUÍMICO	BIOLÓGICO	ERGONÔMICO	ACIDENTES
Ruído	-----	-----	Levantamento e transporte de peso manual Exigência de postura inadequada	Animais peçonhentos Eletricidade Outras situações que poderão contribuir para a ocorrência de acidente

	CADASTRO ESPAÇO CONFINADO UHE JIRAU	GER-FRG-0053-22	
		Revisão	00
		Página	1/1

☒ ATIVO
 ☐ INATIVO
 ☐ DESMOBILIZADO
 ☐ DESCARACTERIZADO

CÓDIGO IDENTIFICAÇÃO	ÁREA
Reservatório d'água	CFMD / CFME
LOCAL	GEOMETRIA
ETA 01 – ETA 02 – ETA 03 – ETA 04	10 m³
ABERTURA DE ENTRADA e DIMENSÃO	QUANTIDADE ABERTURA ENTRADA
Retangular - 80X65 cm	01
FORMA DE ACESSO	UTILIZAÇÃO E/OU PRODUTO ARMAZENADO
Vertical	Água potável

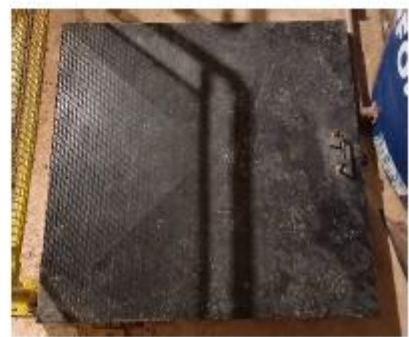

PONTO DE BLOQUEIO / RAQUETES



PERIGO EXISTENTE ANTES DA LIBERÇÃO DE ENTRADA

FÍSICO	QUÍMICO	BIOLÓGICO	ERGONÔMICO	ACIDENTES
Ruído	-----	-----	Levantamento e transporte de peso manual Exigência de postura inadequada	Animais peçonhentos Eletricidade Outras situações que poderão contribuir para a ocorrência de acidente

	CADASTRO ESPAÇO CONFINADO UHE JIRAU	GER-FRG-0053-22	
		Revisão	00
		Página	1/1

☒ ATIVO
 ☐ INATIVO
 ☐ DESMOBILIZADO
 ☐ DESCARACTERIZADO

CÓDIGO IDENTIFICAÇÃO	ÁREA
Floco decantador	CFMD / CFME
LOCAL	GEOMETRIA
ETA 01 – ETA 02 – ETA 03 – ETA 04	2 m³
ABERTURA DE ENTRADA e DIMENSÃO	QUANTIDADE ABERTURA ENTRADA
Circular - 80 Ø cm	01
FORMA DE ACESSO	UTILIZAÇÃO E/OU PRODUTO ARMAZENADO
Horizontal	Tratamento água potável



PONTO DE BLOQUEIO / RAQUETES



PERIGO EXISTENTE ANTES DA LIBERAÇÃO DE ENTRADA

FÍSICO	QUÍMICO	BIOLÓGICO	ERGONÔMICO	ACIDENTES
Ruído	-----	-----	Levantamento e transporte de peso manual Exigência de postura inadequada	Animais peçonhentos Eletricidade Outras situações que poderão contribuir para a ocorrência de acidente

	CADASTRO ESPAÇO CONFINADO UHE JIRAU		GER-FRG-0053-22	
			Revisão	00
			Página	1/1

☒ ATIVO
 ☐ INATIVO
 ☐ DESMOBILIZADO
 ☐ DESCARACTERIZADO

CÓDIGO IDENTIFICAÇÃO	ÁREA
Filtro FAR	CFMD / CFME
LOCAL	GEOMETRIA
Elevação 65 / Elevação 67	2.75 m³
ABERTURA DE ENTRADA e DIMENSÃO	QUANTIDADE ABERTURA ENTRADA
Circular - 75 Ø cm	01
FORMA DE ACESSO	UTILIZAÇÃO E/OU PRODUTO ARMAZENADO
Horizontal	Filtragem água sistema de resfriamento unidade geradora



PONTO DE BLOQUEIO / RAQUETES



PERIGO EXISTENTE ANTES DA LIBERÇÃO DE ENTRADA

FÍSICO	QUÍMICO	BIOLÓGICO	ERGONÔMICO	ACIDENTES
Ruído	-----	-----	Levantamento e transporte de peso manual Exigência de postura inadequada	Animais peçonhentos Eletricidade Outras situações que poderão contribuir para a ocorrência de acidente

	CADASTRO ESPAÇO CONFINADO UHE JIRAU	GER-FRG-0053-22	
		Revisão	00
		Página	1/1

☒ ATIVO
 ☐ INATIVO
 ☐ DESMOBILIZADO
 ☐ DESCARACTERIZADO

CÓDIGO IDENTIFICAÇÃO	ÁREA
Reservatório d'água resfriamento UG's	CFMD / CFME
LOCAL	GEOMETRIA
Elevação 75 / Elevação 76	6 m³
ABERTURA DE ENTRADA e DIMENSÃO	QUANTIDADE ABERTURA ENTRADA
Circular - 85 Ø cm	01
FORMA DE ACESSO	UTILIZAÇÃO E/OU PRODUTO ARMAZENADO
Vertical	Armazenamento d'água sistema resfriamento UG's



PONTO DE BLOQUEIO / RAQUETES



PERIGO EXISTENTE ANTES DA LIBERÇÃO DE ENTRADA

FÍSICO	QUÍMICO	BIOLÓGICO	ERGONÔMICO	ACIDENTES
Ruído	-----	-----	Levantamento e transporte de peso manual Exigência de postura inadequada	Animais peçonhentos Eletricidade Outras situações que poderão contribuir para a ocorrência de acidente

	CADASTRO ESPAÇO CONFINADO UHE JIRAU	GER-FRG-0053-22	
		Revisão	00
		Página	1/1

X


ATIVO

INATIVO


DESMOBILIZADO

DESCARACTERIZADO

CÓDIGO IDENTIFICAÇÃO	ÁREA
Central Óleo Lubrificação	CFMD
LOCAL	GEOMETRIA
Elevação 65 Central Óleo Lubrificação	30 M3
ABERTURA DE ENTRADA e DIMENSÃO	QUANTIDADE ABERTURA ENTRADA
Cilíndrico / Circular - 70cm	2
FORMA DE ACESSO	UTILIZAÇÃO E/OU PRODUTO ARMAZENADO
Horizontal	Óleo hidráulico

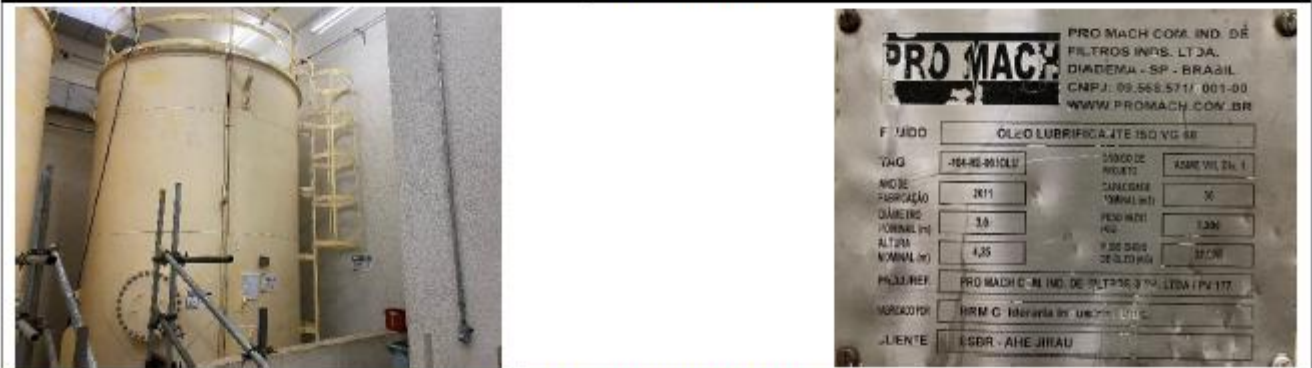

PONTO DE BLOQUEIO / RAQUETES

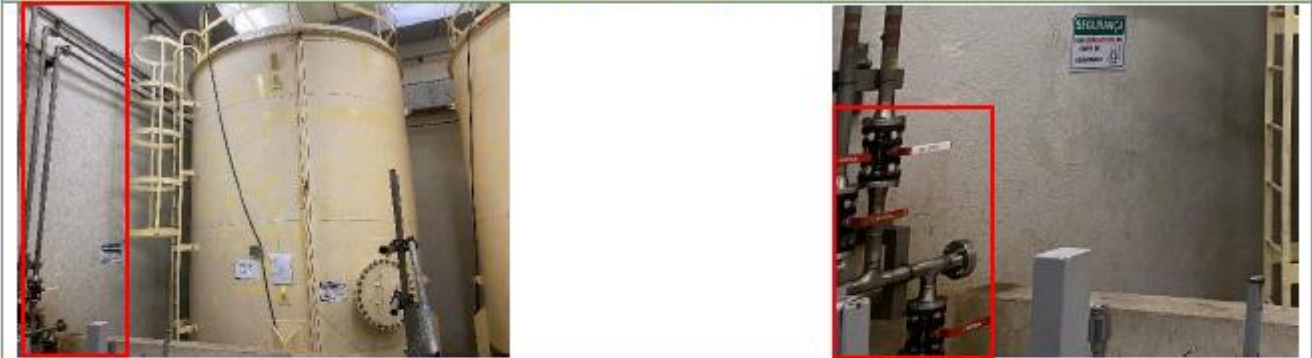

PERIGO EXISTENTE ANTES DA LIBERÇÃO DE ENTRADA				
FÍSICO	QUÍMICO	BIOLÓGICO	ERGONÔMICO	ACIDENTES
Ruído	Substâncias, compostos químicos em geral	-----	Levantamento e transporte de peso manual Exigência de postura inadequada	Iluminação inadequada Animais peçonhentos Eletricidade Outras situações que poderão contribuir para a ocorrência de acidente

	CADASTRO ESPAÇO CONFINADO UHE JIRAU	GER-FRG-0053-22	
		Revisão	00
		Página	1/1

☒ ATIVO
 ☐ INATIVO
 ☐ DESMOBILIZADO
 ☐ DESCARACTERIZADO

CÓDIGO IDENTIFICAÇÃO	ÁREA
Central hidráulica / Tanque Retangular	CFME
LOCAL	GEOMETRIA
Elevação 94 Edícula N°02 VTP	12.5 m³
ABERTURA DE ENTRADA e DIMENSÃO	QUANTIDADE ABERTURA ENTRADA
Cilíndrico / Circula - 50cm	04
FORMA DE ACESSO	UTILIZAÇÃO E/OU PRODUTO ARMAZENADO
Horizontal	Óleo hidráulico



PONTO DE BLOQUEIO / RAQUETES



PERIGO EXISTENTE ANTES DA LIBERÇÃO DE ENTRADA

FÍSICO	QUÍMICO	BIOLÓGICO	ERGONÔMICO	ACIDENTES
Ruído	Substâncias, compostos químicos em geral	-----	Levantamento e transporte de peso manual Exigência de postura inadequada	Iluminação inadequada Animais peçonhentos Eletricidade Outras situações que poderão contribuir para a ocorrência de acidente

	CADASTRO ESPAÇO CONFINADO UHE JIRAU	GER-FRG-0053-22	
		Revisão	00
		Página	1/1

☒ ATIVO
 ☐ INATIVO
 ☐ DESMOBILIZADO
 ☐ DESCARACTERIZADO

CÓDIGO IDENTIFICAÇÃO	ÁREA
TANQUE DE AR COMPRIMIDO DE REGULAÇÃO - CENTRAL 01	CFMD
LOCAL	GEOMETRIA
Elevação 65	22,49m³
ABERTURA DE ENTRADA e DIMENSÃO	QUANTIDADE ABERTURA ENTRADA
Cilíndrico - 80cm	01
FORMA DE ACESSO	UTILIZAÇÃO E/OU PRODUTO ARMAZENADO
Horizontal	Óleo hidráulico



PONTO DE BLOQUEIO / RAQUETES



PERIGO EXISTENTE ANTES DA LIBERÇÃO DE ENTRADA

FÍSICO	QUÍMICO	BIOLÓGICO	ERGONÔMICO	ACIDENTES
Ruído	Substâncias, compostos químicos em geral	-----	Levantamento e transporte de peso manual Exigência de postura inadequada	Iluminação inadequada Animais peçonhentos Eletricidade Outras situações que poderão contribuir para a ocorrência de acidente

	CADASTRO ESPAÇO CONFINADO UHE JIRAU	GER-FRG-0053-22	
		Revisão	00
		Página	1/1

☒ ATIVO
 ☐ INATIVO
 ☐ DESMOBILIZADO
 ☐ DESCARACTERIZADO

CÓDIGO IDENTIFICAÇÃO	ÁREA
TANQUE DE AR COMPRIMIDO DE SERVIÇO AUX 01	CFMD
LOCAL	GEOMETRIA
Elevação 65 Ug-02	2,5, m³
ABERTURA DE ENTRADA e DIMENSÃO	QUANTIDADE ABERTURA ENTRADA
Cilíndrico - 50cm	01
FORMA DE ACESSO	UTILIZAÇÃO E/OU PRODUTO ARMAZENADO
Horizontal	Óleo hidráulico



PONTO DE BLOQUEIO / RAQUETES



PERIGO EXISTENTE ANTES DA LIBERÇÃO DE ENTRADA

FÍSICO	QUÍMICO	BIOLÓGICO	ERGONÔMICO	ACIDENTES
Ruído	Substâncias, compostos químicos em geral	-----	Levantamento e transporte de peso manual Exigência de postura inadequada	Iluminação inadequada Animais peçonhentos Eletricidade Outras situações que poderão contribuir para a ocorrência de acidente

	CADASTRO ESPAÇO CONFINADO UHE JIRAU	GER-FRG-0053-22	
		Revisão	00
		Página	1/1

☒ ATIVO
 ☐ INATIVO
 ☐ DESMOBILIZADO
 ☐ DESCARACTERIZADO

CÓDIGO IDENTIFICAÇÃO	ÁREA
Reservatório Móvel Óleo Lubrificante TQ-1	CFMD
LOCAL	GEOMETRIA
Elevação 65 (Tanque Móvel)	3 m³
ABERTURA DE ENTRADA e DIMENSÃO	QUANTIDADE ABERTURA ENTRADA
Cilíndrico - 50cm	01
FORMA DE ACESSO	UTILIZAÇÃO E/OU PRODUTO ARMAZENADO
Vertical / Superior	Óleo hidráulico



PONTO DE BLOQUEIO / RAQUETES



PERIGO EXISTENTE ANTES DA LIBERÇÃO DE ENTRADA

FÍSICO	QUÍMICO	BIOLÓGICO	ERGONÔMICO	ACIDENTES
Ruído	Substâncias, compostos químicos em geral	-----	Levantamento e transporte de peso manual Exigência de postura inadequada	Iluminação inadequada Animais peçonhentos Eletricidade Outras situações que poderão contribuir para a ocorrência de acidente

	CADASTRO ESPAÇO CONFINADO UHE JIRAU	GER-FRG-0053-22	
		Revisão	00
		Página	1/1

☒ ATIVO
 ☐ INATIVO
 ☐ DESMOBILIZADO
 ☐ DESCARACTERIZADO

CÓDIGO IDENTIFICAÇÃO	ÁREA
Reservatório Água Industrial	CFME
LOCAL	GEOMETRIA
Elevação 94 Ug-41	75 m³
ABERTURA DE ENTRADA e DIMENSÃO	QUANTIDADE ABERTURA ENTRADA
Cilíndrico - 80cm	01
FORMA DE ACESSO	UTILIZAÇÃO E/OU PRODUTO ARMAZENADO
Horizontal / Superior	Água



PONTO DE BLOQUEIO / RAQUETES




PERIGO EXISTENTE ANTES DA LIBERÇÃO DE ENTRADA

FÍSICO	QUÍMICO	BIOLÓGICO	ERGONÔMICO	ACIDENTES
Ruído	Substâncias, compostos químicos em geral	-----	Levantamento e transporte de peso manual Exigência de postura inadequada	Iluminação inadequada Animais peçonhentos Eletricidade Outras situações que poderão contribuir para a ocorrência de acidente


	CADASTRO ESPAÇO CONFINADO UHE JIRAU	GER-FRG-0053-22	
		Revisão	00
		Página	1/1

☒ ATIVO
 ☐ INATIVO
 ☐ DESMOBILIZADO
 ☐ DESCARACTERIZADO

CÓDIGO IDENTIFICAÇÃO	ÁREA
Reservatório transitório água bruta	CFMD / CFME
LOCAL	GEOMETRIA
Elevação 38.80	40 m ³
ABERTURA DE ENTRADA e DIMENSÃO	QUANTIDADE ABERTURA ENTRADA
Quadrada – 90x80cm	01
FORMA DE ACESSO	UTILIZAÇÃO E/OU PRODUTO ARMAZENADO
Horizontal / Inferior	Água e sedimento orgânico silte

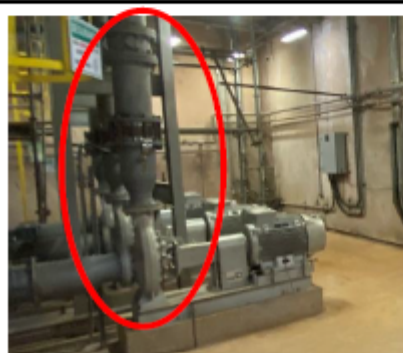

Local destinado a armazenamento transitório de água, que será drenada para a jusante da casa de força

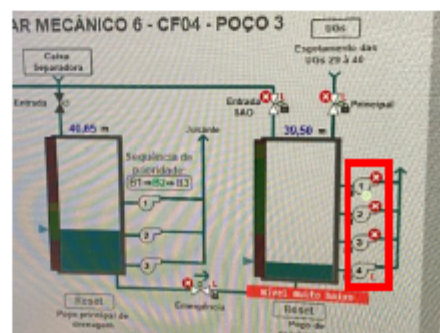

PONTO DE BLOQUEIO / RAQUETES



Locais delimitados em vermelhos indica todos os pontos de bloqueios



PERIGO EXISTENTE ANTES DA LIBERÇÃO DE ENTRADA

FÍSICO	QUÍMICO	BIOLÓGICO	ERGONÔMICO	ACIDENTES
Ruído	Substâncias, compostos químicos em geral	-----	Levantamento e transporte de peso manual Exigência de postura inadequada	Iluminação inadequada Animais peçonhentos Eletricidade Outras situações que poderão contribuir para a ocorrência de acidente

	CADASTRO ESPAÇO CONFINADO UHE JIRAU	GER-FRG-0053-22	
		Revisão	00
		Página	1/1

☒ ATIVO
 ☐ INATIVO
 ☐ DESMOBILIZADO
 ☐ DESCARACTERIZADO

CÓDIGO IDENTIFICAÇÃO	ÁREA
Estação Bombeamento Esgoto (EBE 01)	CFMD
LOCAL	GEOMETRIA
Elevação 45	5.5 m³
ABERTURA DE ENTRADA e DIMENSÃO	QUANTIDADE ABERTURA ENTRADA
Quadrada – 50x50cm	01
FORMA DE ACESSO	UTILIZAÇÃO E/OU PRODUTO ARMAZENADO
Horizontal	Esgoto



PONTO DE BLOQUEIO / RAQUETES




PERIGO EXISTENTE ANTES DA LIBERÇÃO DE ENTRADA

FÍSICO	QUÍMICO	BIOLÓGICO	ERGONÔMICO	ACIDENTES
Ruído	-----	Dejetos humanos	Levantamento e transporte de peso manual Exigência de postura inadequada	Iluminação inadequada Animais peçonhentos Eletricidade Outras situações que poderão contribuir para a ocorrência de acidente


	CADASTRO ESPAÇO CONFINADO UHE JIRAU	GER-FRG-0053-22	
		Revisão	00
		Página	1/1

☒ ATIVO
 ☐ INATIVO
 ☐ DESMOBILIZADO
 ☐ DESCARACTERIZADO


CÓDIGO IDENTIFICAÇÃO	ÁREA
Caixa Sal Água Óleo	CFMD
LOCAL	GEOMETRIA
Elevação 45	5.5 m³
ABERTURA DE ENTRADA e DIMENSÃO	QUANTIDADE ABERTURA ENTRADA
Circular – 50x50cm	04
FORMA DE ACESSO	UTILIZAÇÃO E/OU PRODUTO ARMAZENADO
Horizontal	Separadora Água Óleo

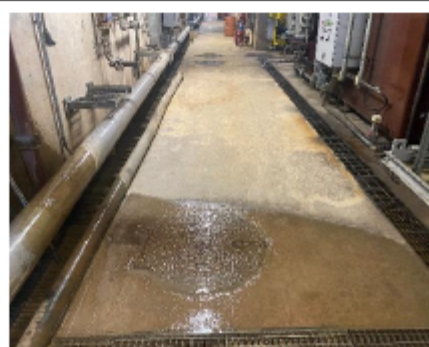

PONTO DE BLOQUEIO / RAQUETES

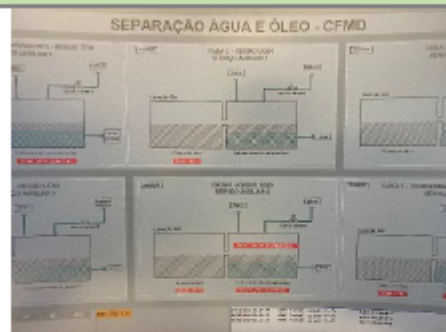

Intervenção só será realizada
 após autorização da Operação e
 Elétrica.
 Mediante emissão de OS.

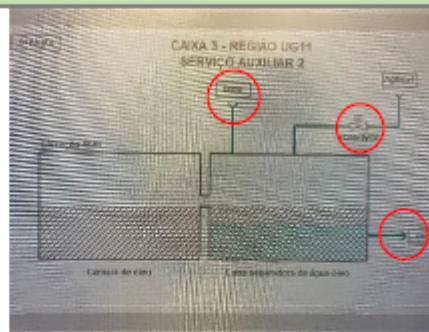

PERIGO EXISTENTE ANTES DA LIBERÇÃO DE ENTRADA

FÍSICO	QUÍMICO	BIOLÓGICO	ERGONÔMICO	ACIDENTES
Ruído	Manipulação de Água, Sedimento e Óleo	Matéria orgânica / lama	Levantamento e transporte de peso manual Exigência de postura inadequada	Iluminação inadequada Animais peçonhentos Eletricidade Outras situações que poderão contribuir para a ocorrência de acidente

	CADASTRO ESPAÇO CONFINADO UHE JIRAU	GER-FRG-0053-22	
		Revisão	00
		Página	1/1

☒ ATIVO
 ☐ INATIVO
 ☐ DESMOBILIZADO
 ☐ DESCARACTERIZADO

CÓDIGO IDENTIFICAÇÃO	ÁREA
Caixa Água	CFMD
LOCAL	GEOMETRIA
Elevação 86	4 m³
ABERTURA DE ENTRADA e DIMENSÃO	QUANTIDADE ABERTURA ENTRADA
Circular – 50x50cm	04
FORMA DE ACESSO	UTILIZAÇÃO E/OU PRODUTO ARMAZENADO
Superior	Água Potável



PONTO DE BLOQUEIO / RAQUETES





PERIGO EXISTENTE ANTES DA LIBERÇÃO DE ENTRADA

FÍSICO	QUÍMICO	BIOLÓGICO	ERGONÔMICO	ACIDENTES
-----	Água, clorada Uso de cloro granulado	-----	Levantamento e transporte de peso manual Exigência de postura inadequada	Iluminação inadequada Animais peçonhentos Outras situações que poderão contribuir para a ocorrência de acidente

	CADASTRO ESPAÇO CONFINADO UHE JIRAU	GER-FRG-0053-22	
		Revisão	00
		Página	1/1

☒ ATIVO
 ☐ INATIVO
 ☐ DESMOBILIZADO
 ☐ DESCARACTERIZADO

CÓDIGO IDENTIFICAÇÃO	ÁREA
Caixa Água ADM	CFMD
LOCAL	GEOMETRIA
Elevação 86	70 m³
ABERTURA DE ENTRADA e DIMENSÃO	QUANTIDADE ABERTURA ENTRADA
Circular – 70x60cm	02
FORMA DE ACESSO	UTILIZAÇÃO E/OU PRODUTO ARMAZENADO
Superior e Inferior / Horizontal	Água Potável

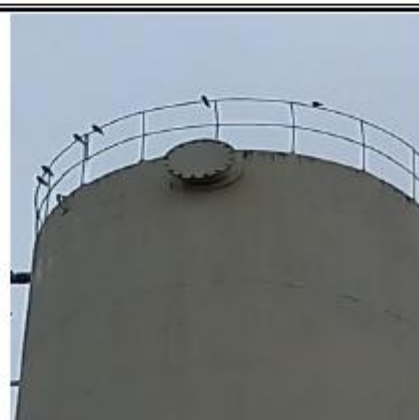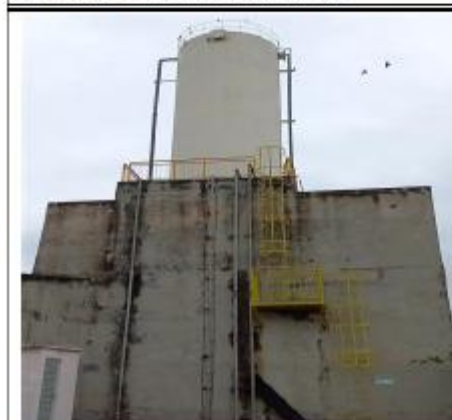

PONTO DE BLOQUEIO / RAQUETES



PERIGO EXISTENTE ANTES DA LIBERÇÃO DE ENTRADA

FÍSICO	QUÍMICO	BIOLÓGICO	ERGONÔMICO	ACIDENTES
-----	Água, clorada Uso de cloro granulado	-----	Levantamento e transporte de peso manual Exigência de postura inadequada	Iluminação inadequada Animais peçonhentos Outras situações que poderão contribuir para a ocorrência de acidente



	CADASTRO ESPAÇO CONFINADO UHE JIRAU	GER-FRG-0053-22	
		Revisão	00
		Página	1/1

☒ ATIVO
 ☐ INATIVO
 ☐ DESMOBILIZADO
 ☐ DESCARACTERIZADO

CÓDIGO IDENTIFICAÇÃO	ÁREA
Caixa separadora Agua e Óleo Refeitório	CFMD
LOCAL	GEOMETRIA
Elevação 86	20 m³
ABERTURA DE ENTRADA e DIMENSÃO	QUANTIDADE ABERTURA ENTRADA
Quadrada – 100x100cm	01
FORMA DE ACESSO	UTILIZAÇÃO E/OU PRODUTO ARMAZENADO
Horizontal /Solo	Efluentes dejetos humano



PONTO DE BLOQUEIO / RAQUETES

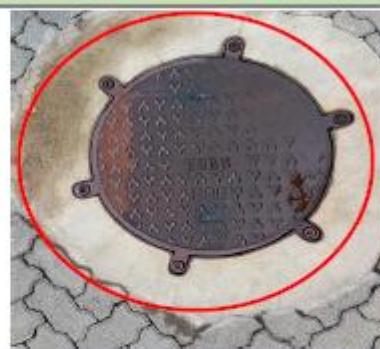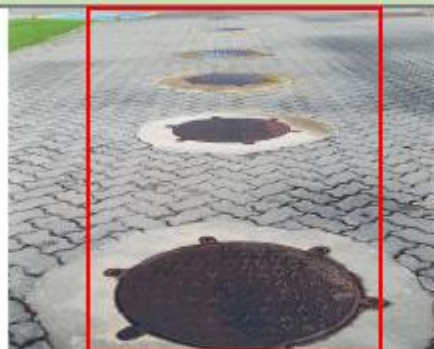

PERIGO EXISTENTE ANTES DA LIBERÇÃO DE ENTRADA

FÍSICO	QUÍMICO	BIOLÓGICO	ERGONÔMICO	ACIDENTES
-----	Substâncias, orgânicas compostos químicos em geral	Efluente Dejetos humano	Levantamento e transporte de peso manual Exigência de postura inadequada	Iluminação inadequada Animais peçonhentos Outras situações que poderão contribuir para a ocorrência de acidente

	CADASTRO ESPAÇO CONFINADO UHE JIRAU	GER-FRG-0053-22	
		Revisão	00
		Página	1/1

☒ ATIVO
 ☐ INATIVO
 ☐ DESMOBILIZADO
 ☐ DESCARACTERIZADO

CÓDIGO IDENTIFICAÇÃO	ÁREA
Estação Tratamento Esgoto ETE	CFMD
LOCAL	GEOMETRIA
Elevação 86	20 m³
ABERTURA DE ENTRADA e DIMENSÃO	QUANTIDADE ABERTURA ENTRADA
Quadrada – 100x100cm e circular 60cm	01
FORMA DE ACESSO	UTILIZAÇÃO E/OU PRODUTO ARMAZENADO
Horizontal /Solo	Efluentes dejetos humanos



PONTO DE BLOQUEIO / RAQUETES



Intervenção só será realizada após autorização da Operação e Elétrica. Mediante emissão de OS.




PERIGO EXISTENTE ANTES DA LIBERÇÃO DE ENTRADA

FÍSICO	QUÍMICO	BIOLÓGICO	ERGONÔMICO	ACIDENTES
-----	Substâncias, orgânicas compostos químicos em geral	Efluente Dejetos humano	Levantamento e transporte de peso manual Exigência de postura inadequada	Iluminação inadequada Animais peçonhentos Outras situações que poderão contribuir para a ocorrência de acidente

	CADASTRO ESPAÇO CONFINADO UHE JIRAU	GER-FRG-0053-22	
		Revisão	00
		Página	1/1

☒ ATIVO	☐ INATIVO	☐ DESMOBILIZADO	☐ DESCARACTERIZADO
---	----------------------------------	--	---

CÓDIGO IDENTIFICAÇÃO	ÁREA
Caixa Passagem de cabos	CFMD
LOCAL	GEOMETRIA
Elevação 94	2 m³
ABERTURA DE ENTRADA e DIMENSÃO	QUANTIDADE ABERTURA ENTRADA
Retangular– 100x150cm	01
FORMA DE ACESSO	UTILIZAÇÃO E/OU PRODUTO ARMAZENADO
Horizontal /Solo	Passagem de Cabos Elétricos

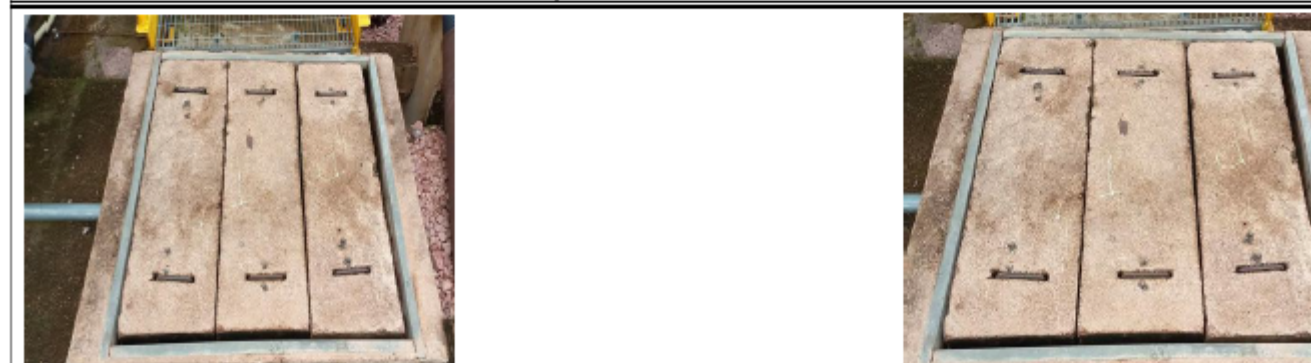

PONTO DE BLOQUEIO / RAQUETES

	Intervenção só será realizada após autorização da Operação e Elétrica. Mediante emissão de OS.
--	---

PERIGO EXISTENTE ANTES DA LIBERÇÃO DE ENTRADA

FÍSICO	QUÍMICO	BIOLÓGICO	ERGONÔMICO	ACIDENTES
Choque elétrica	-----	-----	Levantamento e transporte de peso manual Exigência de postura inadequada	Iluminação inadequada Animais peçonhentos Outras situações que poderão contribuir para a ocorrência de acidente

	CADASTRO ESPAÇO CONFINADO UHE JIRAU	GER-FRG-0053-22	
		Revisão	00
		Página	1/1

☒ ATIVO
 ☐ INATIVO
 ☐ DESMOBILIZADO
 ☐ DESCARACTERIZADO

CÓDIGO IDENTIFICAÇÃO	ÁREA
Caixa Água Ambulatório	CFMD
LOCAL	GEOMETRIA
Elevação 86	20 m³
ABERTURA DE ENTRADA e DIMENSÃO	QUANTIDADE ABERTURA ENTRADA
Circular – 50x50cm	01
FORMA DE ACESSO	UTILIZAÇÃO E/OU PRODUTO ARMAZENADO
Superior / Horizontal	Água Potável



PONTO DE BLOQUEIO / RAQUETES



PERIGO EXISTENTE ANTES DA LIBERAÇÃO DE ENTRADA

FÍSICO	QUÍMICO	BIOLÓGICO	ERGONÔMICO	ACIDENTES
-----	Água, clorada Uso de cloro granulado	-----	Levantamento e transporte de peso manual Exigência de postura inadequada	Iluminação inadequada Animais peçonhentos Outras situações que poderão contribuir para a ocorrência de acidente

	CADASTRO ESPAÇO CONFINADO UHE JIRAU	GER-FRG-0053-22	
		Revisão	00
		Página	1/1

☒ ATIVO
 ☐ INATIVO
 ☐ DESMOBILIZADO
 ☐ DESCARACTERIZADO

CÓDIGO IDENTIFICAÇÃO	ÁREA
Caixa separadora Água e Óleo Saal	CFMD
LOCAL	GEOMETRIA
Elevação 86	5 m³
ABERTURA DE ENTRADA e DIMENSÃO	QUANTIDADE ABERTURA ENTRADA
Quadrada – 50x50cm	01
FORMA DE ACESSO	UTILIZAÇÃO E/OU PRODUTO ARMAZENADO
Horizontal /Solo	Resido orgânico / Óleo



PONTO DE BLOQUEIO / RAQUETES



Intervenção só será realizada após autorização da Operação e Elétrica. Mediante emissão de OS.

PERIGO EXISTENTE ANTES DA LIBERÇÃO DE ENTRADA

FÍSICO	QUÍMICO	BIOLÓGICO	ERGONÔMICO	ACIDENTES
-----	Substâncias, orgânicas compostos químicos em geral	Material orgânico / Lama	Levantamento e transporte de peso manual Exigência de postura inadequada	Iluminação inadequada Animais peçonhentos Outras situações que poderão contribuir para a ocorrência de acidente

☒ ATIVO
 ☐ INATIVO
 ☐ DESMOBILIZADO
 ☐ DESCARACTERIZADO

CÓDIGO IDENTIFICAÇÃO	ÁREA
Estação Tratamento Esgoto ETE ADM	Prédio Administrativo
LOCAL	GEOMETRIA
Elevação 86	10 m³
ABERTURA DE ENTRADA e DIMENSÃO	QUANTIDADE ABERTURA ENTRADA
Quadrada – 100x100cm e circular 60cm	01
FORMA DE ACESSO	UTILIZAÇÃO E/OU PRODUTO ARMAZENADO
Horizontal /Solo	Efluentes dejetos humanos



PONTO DE BLOQUEIO / RAQUETES



Intervenção só será realizada após
autorização da Operação e
Elétrica.
Mediante emissão de OS.



PERIGO EXISTENTE ANTES DA LIBERÇÃO DE ENTRADA

FÍSICO	QUÍMICO	BIOLÓGICO	ERGONÔMICO	ACIDENTES
-----	Substâncias, orgânicas compostos químicos em geral	Efluente Dejetos humano	Levantamento e transporte de peso manual Exigência de postura inadequada	Iluminação inadequada Animais peçonhentos Outras situações que poderão contribuir para a ocorrência de acidente

	CADASTRO ESPAÇO CONFINADO UHE JIRAU	GER-FRG-0053-22	
		Revisão	00
		Página	1/1

☒ ATIVO
 ☐ INATIVO
 ☐ DESMOBILIZADO
 ☐ DESCARACTERIZADO

CÓDIGO IDENTIFICAÇÃO	ÁREA
Caixa d'água	Portaria
LOCAL	GEOMETRIA
Elevação 86	20 m³
ABERTURA DE ENTRADA e DIMENSÃO	QUANTIDADE ABERTURA ENTRADA
Circular – 50x50cm	01
FORMA DE ACESSO	UTILIZAÇÃO E/OU PRODUTO ARMAZENADO
Superior / Horizontal	Água Potável



PONTO DE BLOQUEIO / RAQUETES



PERIGO EXISTENTE ANTES DA LIBERÇÃO DE ENTRADA

FÍSICO	QUÍMICO	BIOLÓGICO	ERGONÔMICO	ACIDENTES
-----	Água, clorada Uso de cloro granulado	-----	Levantamento e transporte de peso manual Exigência de postura inadequada	Iluminação inadequada Animais peçonhentos Outras situações que poderão contribuir para a ocorrência de acidente

	CADASTRO ESPAÇO CONFINADO UHE JIRAU	GER-FRG-0053-22	
		Revisão	00
		Página	1/1

☒ ATIVO
 ☐ INATIVO
 ☐ DESMOBILIZADO
 ☐ DESCARACTERIZADO

CÓDIGO IDENTIFICAÇÃO	ÁREA
Estação Tratamento Esgoto ETE	Portaria
LOCAL	GEOMETRIA
Elevação 86	1 m³
ABERTURA DE ENTRADA e DIMENSÃO	QUANTIDADE ABERTURA ENTRADA
Retangular – 60x30cm	01
FORMA DE ACESSO	UTILIZAÇÃO E/OU PRODUTO ARMAZENADO
Horizontal /Solo	Efluentes dejetos humanos



PONTO DE BLOQUEIO / RAQUETES

Intervenção só será realizada após autorização da Operação

Mediante emissão de OS

PERIGO EXISTENTE ANTES DA LIBERÇÃO DE ENTRADA

FÍSICO	QUÍMICO	BIOLÓGICO	ERGONÔMICO	ACIDENTES
-----	Substâncias, orgânicas compostos químicos em geral	Efluente Dejetos humano	Levantamento e transporte de peso manual Exigência de postura inadequada	Iluminação inadequada Animais peçonhentos Outras situações que poderão contribuir para a ocorrência de acidente